


ZV Reckenberg-Gruppe - EG I, II und III bei Wassermungenau
Br. 4 im EG II - Pumpversuch zur Klärung der Beeinflussung der Wasserstände an der GWM 7

Lageplan M 1 : 10.000

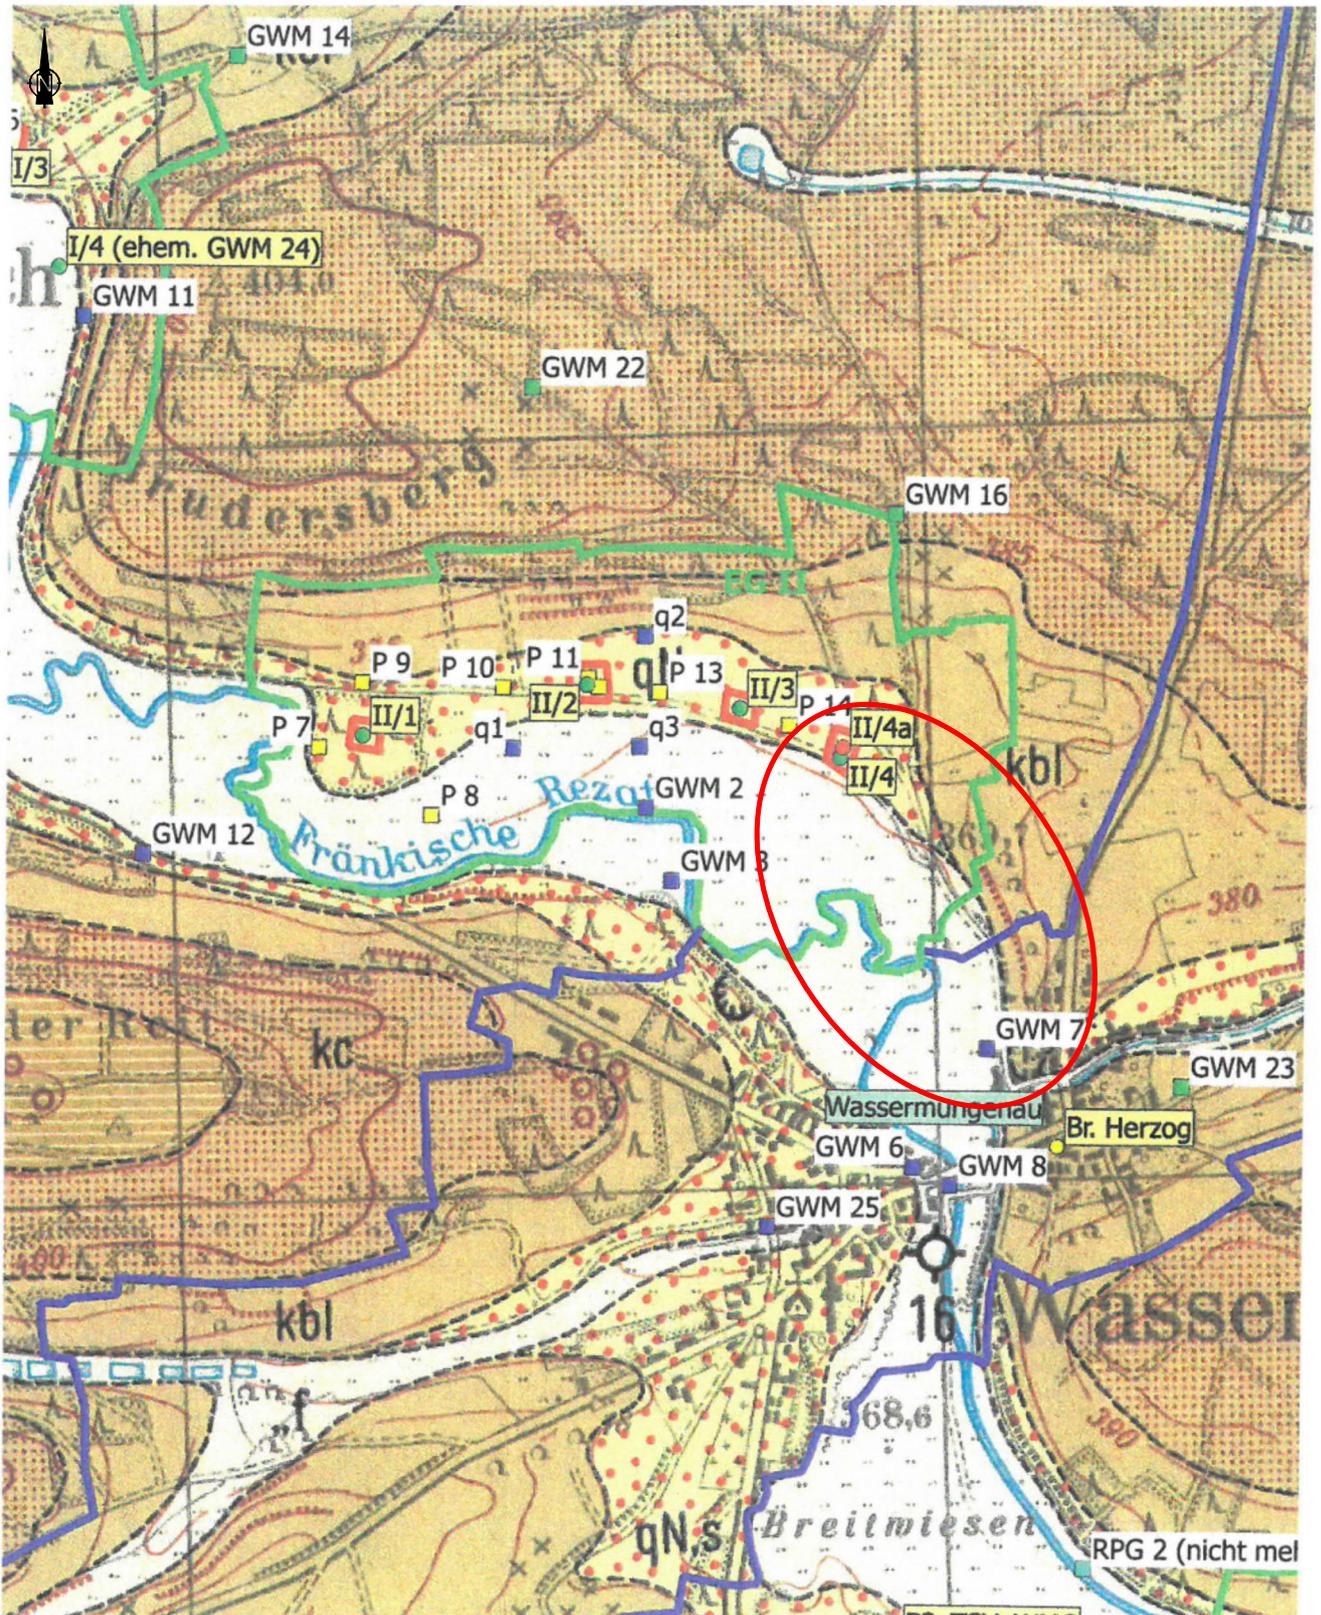

Plangrundlage: GK 25 Blatt 6731 Abenberg, ergänzt