


ZV Reckenberg-Gruppe - EG I, II und III bei Wassermungenau
 Br. 4 im EG II - Pumpversuch zur Klärung der Beeinflussung der Wasserstände an der GWM 7

GWM 7 - Ausbau und Bohrprofil (Mdh 1: 50 - MdB 1: 20)

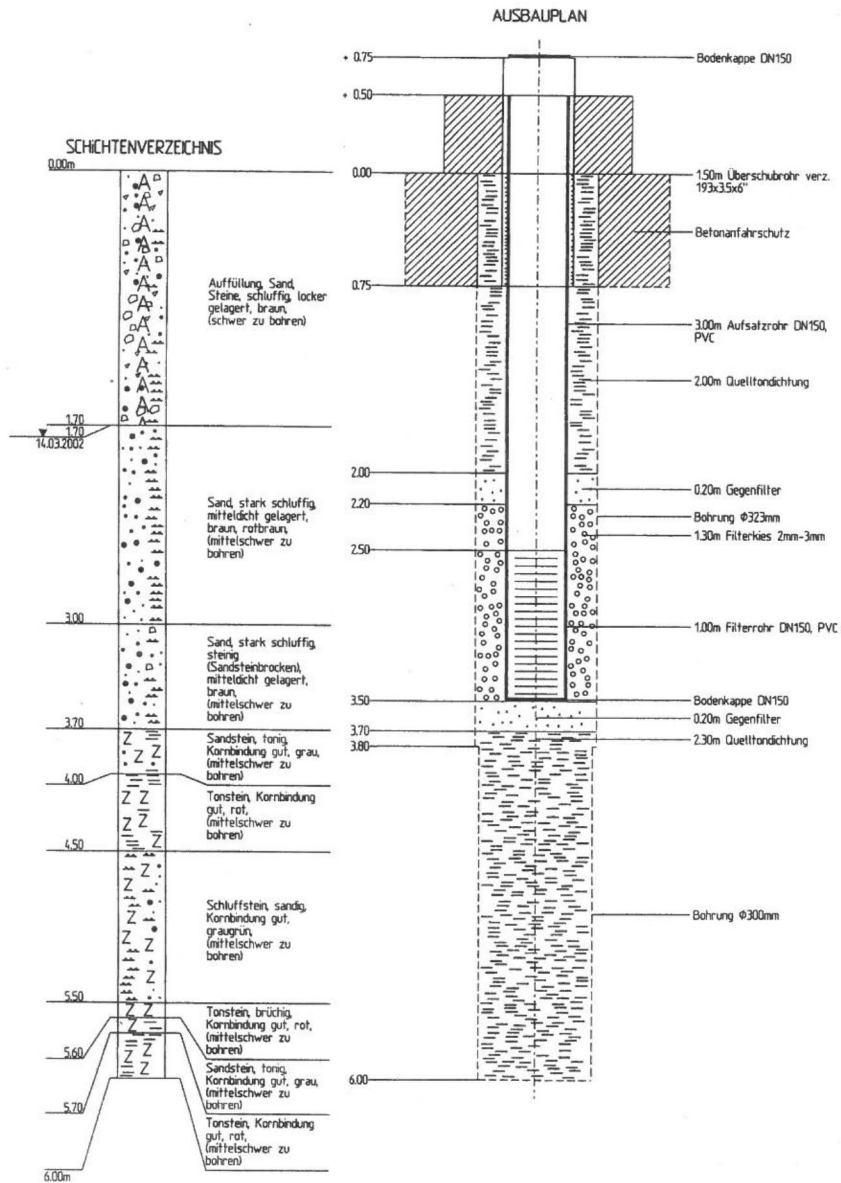

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--|
| Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberggruppe Reuthbergstraße 34 91710 Gunzenhausen | Datum 31.03.02 | Name TK | GWM 7 |
| | Gepr. | | Bereich Untereschenbach-Wassermungenau |
| | Norm | | ZV Reckenberggruppe |
| | M hor. 1:10, vert. 1:50 | | |
| | KELLER, HAHN & CO. BRUNNENBAU GMBH | | Bl: |
| Zust. | Änderung | Datum | Name Urspr. |
| | | | Ers.f. |
| | | | Ers.d. |