


ZV WV Reckenberg-Gruppe - EG I, II und III bei Wassermungenau  
 Br. 4 im EG II - Pumpversuch zur Klärung der Beeinflussung der Wasserstände an der GWM 7  
**Förderung und Grundwasserstandsentwicklung**  
**- Brunnen 4 im EG II und GWM 7 - Zeitraum August 2018 -**

- Br 4WSp-MAX
- Br 4 WSp-MIN
- GWM 7 max
- GWM 7 min
- Rezat-Pegel EG I max

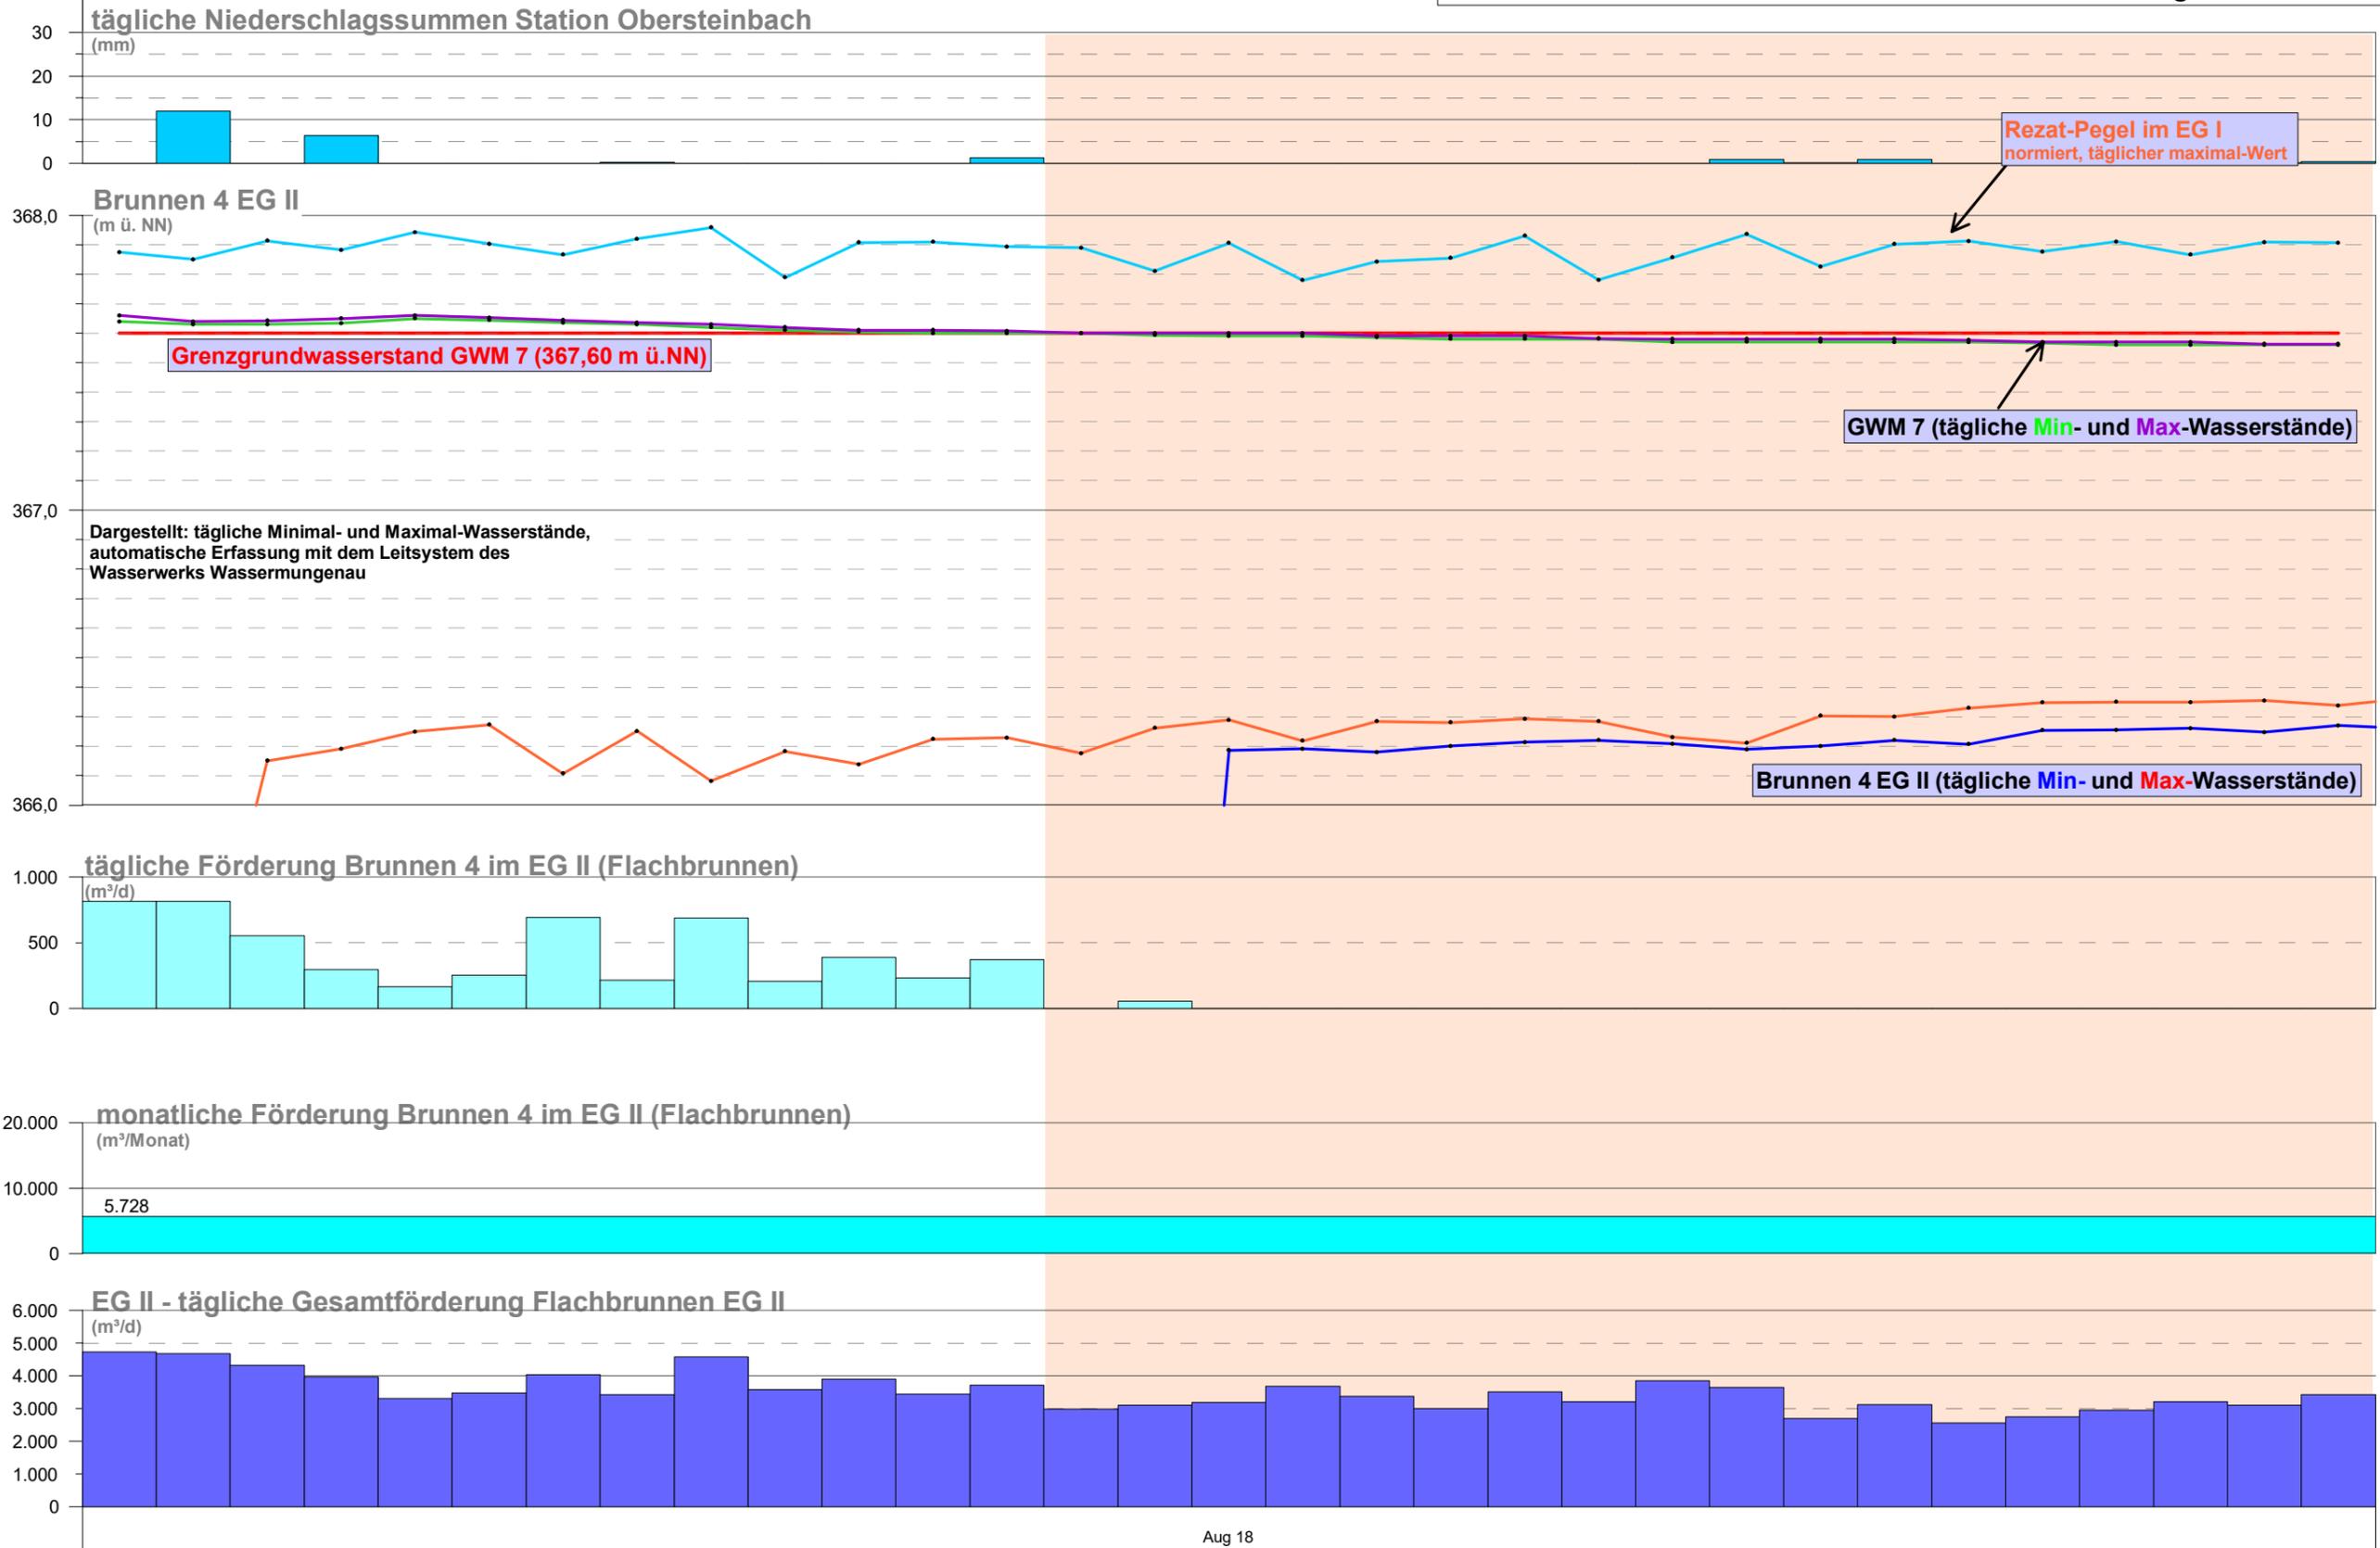

121